




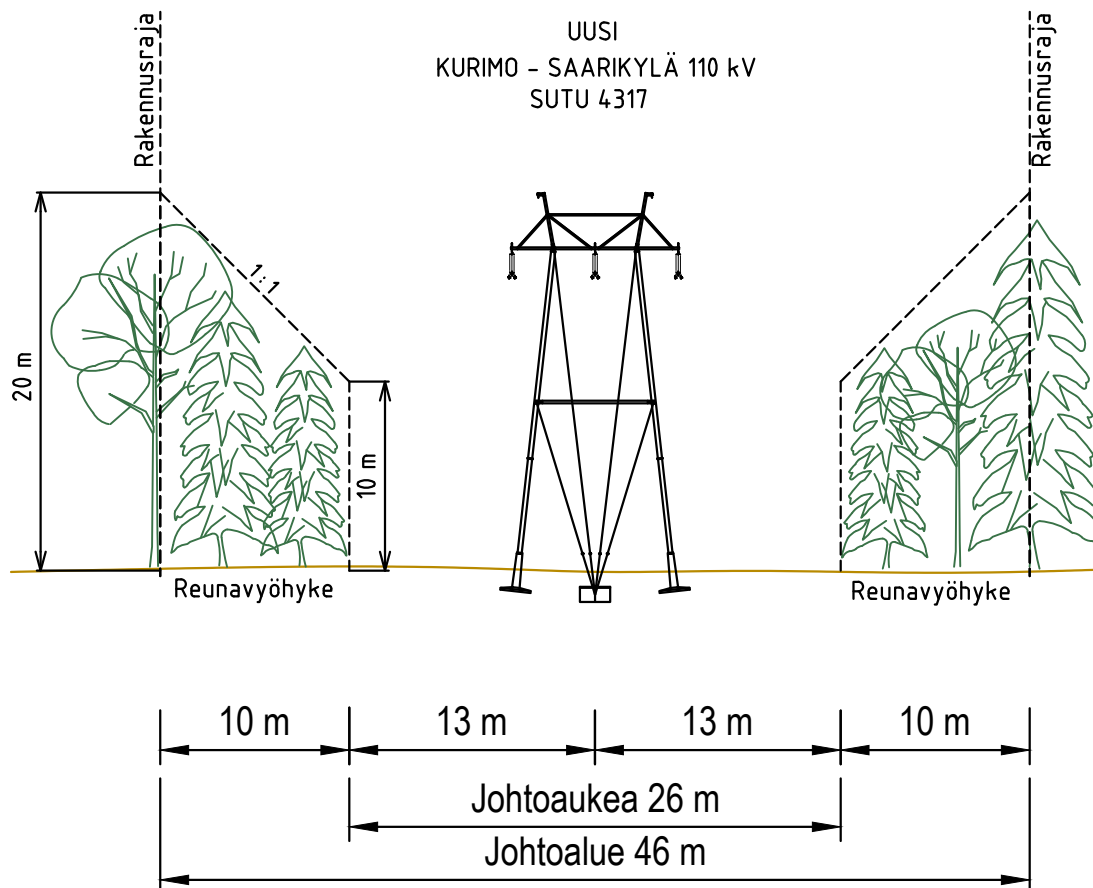

Rev.	Päiväys	No.	Kuvaus				Piirt.	Tark.	Hyv.
kajave				OMEXOM					
Piiirustuksen sisältö 4317 KURIMO - SAARIKYLÄ 110 kV Voimajohdon johtoaluekuva				OMEXOM Puunaulakatu 13 28100 PORI www.omexom.fi			Suun/päiv JNIE 13.8.2025 Piir/päiv JNIE 13.8.2025 Tark/päiv ILIM 13.8.2025 Hyv/päiv ILIM 13.8.2025		
Mittakaava	Taso	Koko	Sivu/ Sivut	Piiirustusnumero				Revisio	
		A4	1/3	4317-2-006				M0	

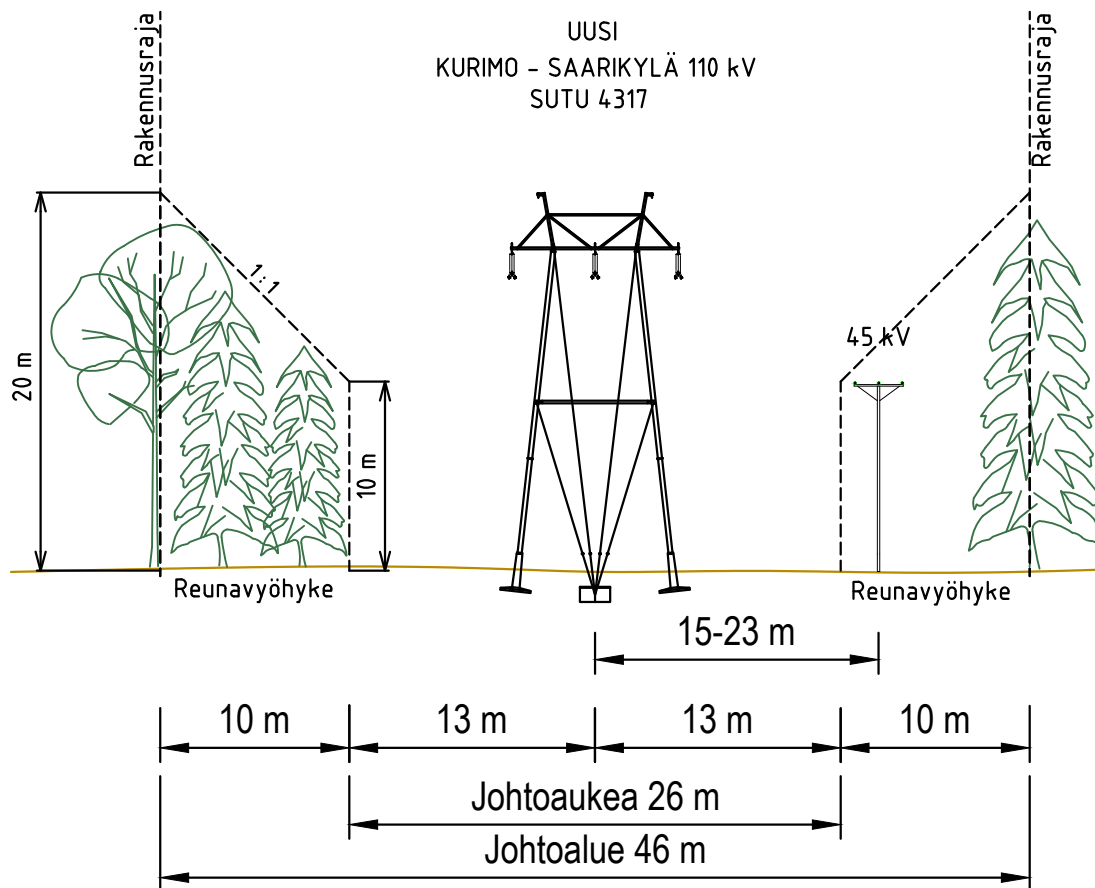

Rev.	Päiväys	No.	Kuvaus	Piirt.	Tark.	Hyv.
kajave				OMEXOM		
Päiväys 4317 KURIMO - SAARIKYLÄ 110 kV Voimajohdon johtoaluekuva				OMEXOM Puunaulakatu 13 28100 PORI www.omexom.fi		Suun/päiv JNIE 13.8.2025 Piir/päiv JNIE 13.8.2025 Tark/päiv ILIM 13.8.2025 Hyv/päiv ILIM 13.8.2025
Mittakaava	Taso	Koko	Sivu/ Sivut	Päiväysnumero		Revisio
		A4	2/3	4317-2-006		M0

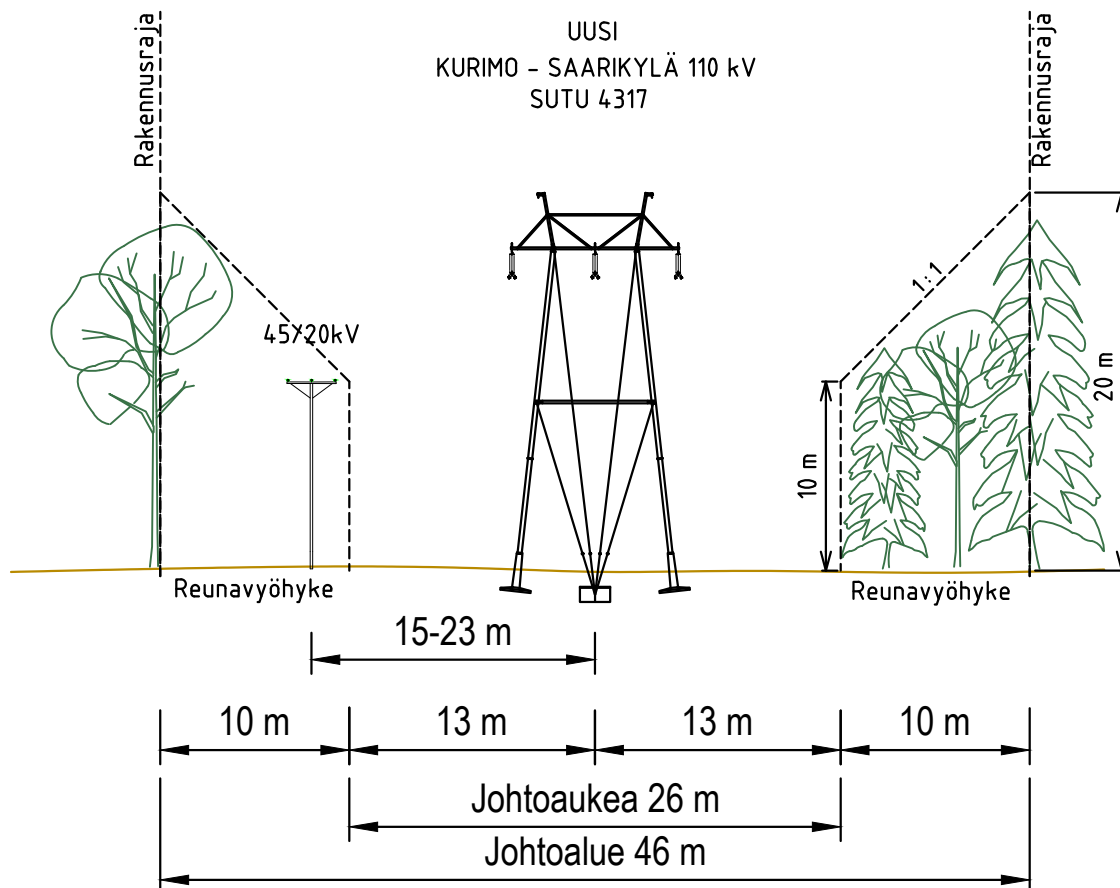

Rev.	Päiväys	No.	Kuvaus				Piirt.	Tark.	Hyv.
kajave				OMEXOM					
Piiirustuksen sisältö 4317 KURIMO - SAARIKYLÄ 110 kV Voimajohdon johtoaluekuva				OMEXOM Puunaulakatu 13 28100 PORI www.omexom.fi			Suun/päiv JNIE 13.8.2025 Piir/päiv JNIE 13.8.2025 Tark/päiv ILIM 13.8.2025 Hyv/päiv ILIM 13.8.2025		
Mittakaava	Taso	Koko	Sivu/ Sivut	Piiirustusnumero				Revisio	
		A4	3/3	4317-2-006				M0	